
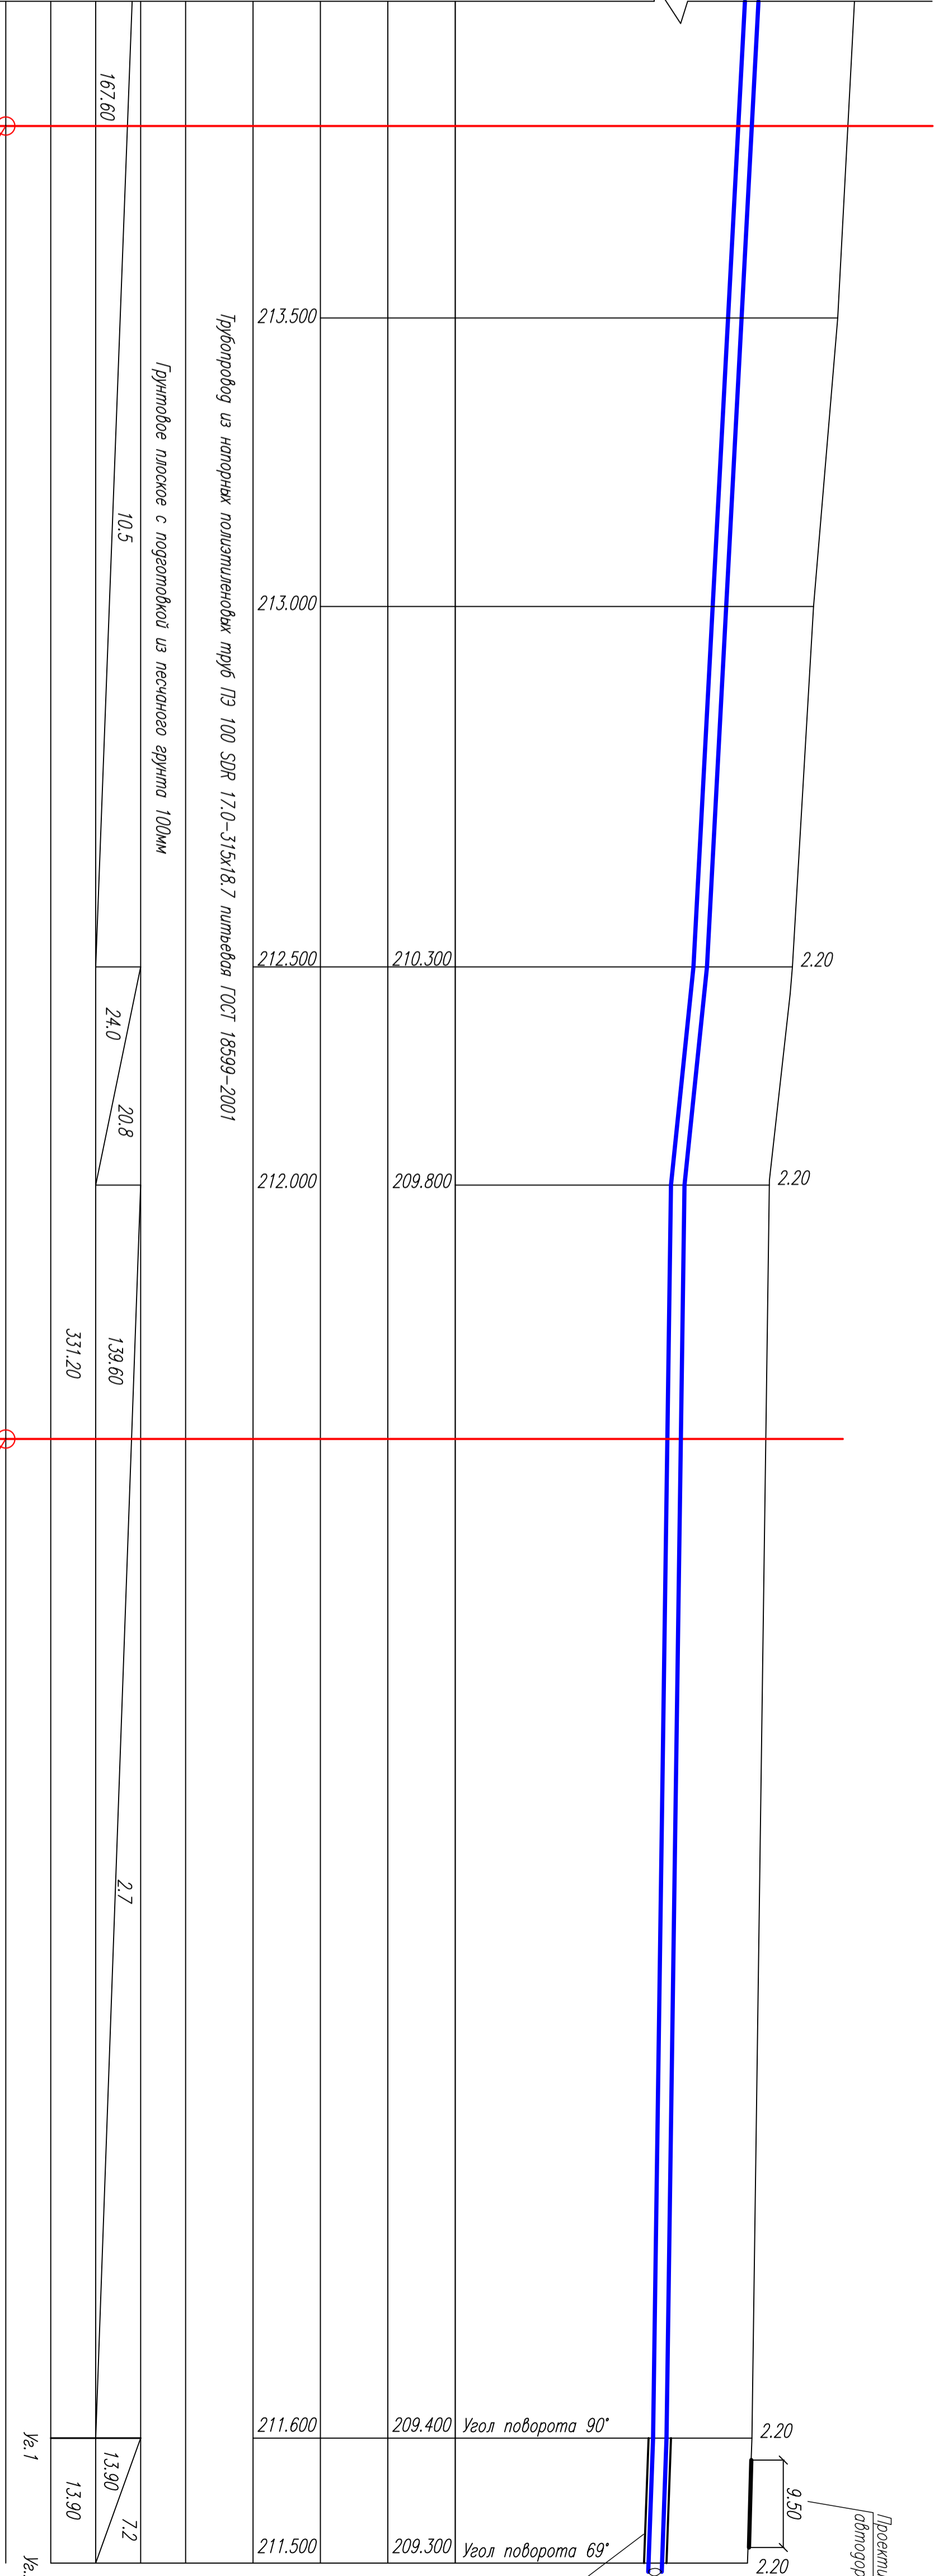


Отметка нива или дна трубы	212.080	214.280
Проектная отметка земли		
Натурная отметка земли		
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17.0-315x18.7 типовой ГОСТ 18599-2001	
Основание	Грунтовое основание с песчаной подушкой из песчаного грунта 100мм	
Уклон %	32.60	1
Длина	32.60	
Расстояние	32.60	
Номер колодез. точки	1	2

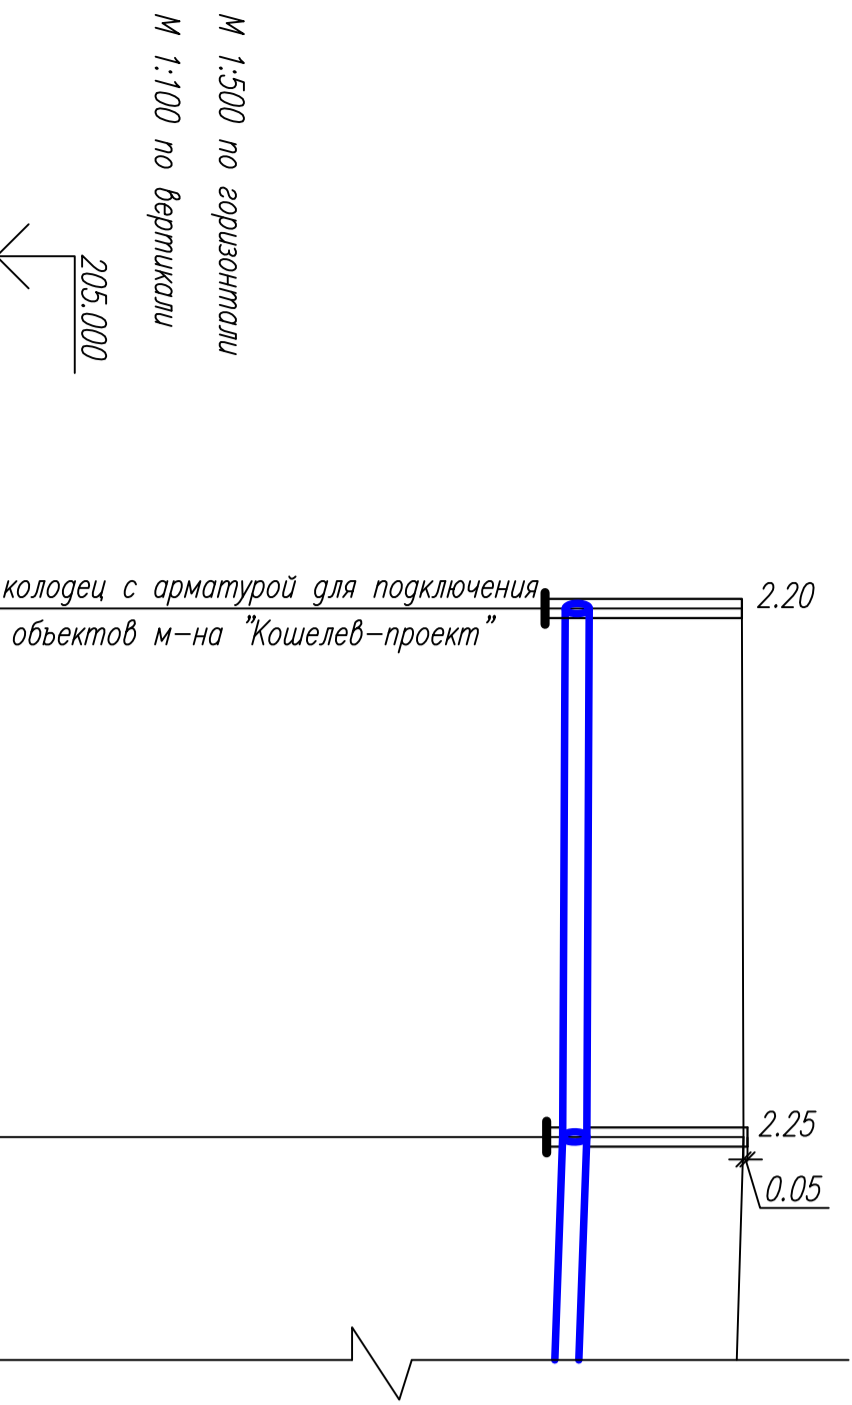

Лист 3 "План сети В1"  
Лист 4 "План сети В1"  
м.п.

Лист 4 "План сети В1"  
Лист 5 "План сети В1"  
м.п.

Изм.	Кол.	Листы	Изд.	Дата	Содержание
					Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Кошелев-проект, г. Сургут, кадастровые №№ 5-19, 22, 23 и межрайонных сетей в районе д. Вербово, д. Юные экологи
					Восстановление микрорайона Кошелев-проект
					Создан Лист Листов
					Р 11
Проектировщик	Сидячиха	06.13			
Разработчик	Горюхинов	06.13			Проектирование сетей В1 от кол. 1 по кол. 8
Начальник	Басуринский	06.13			